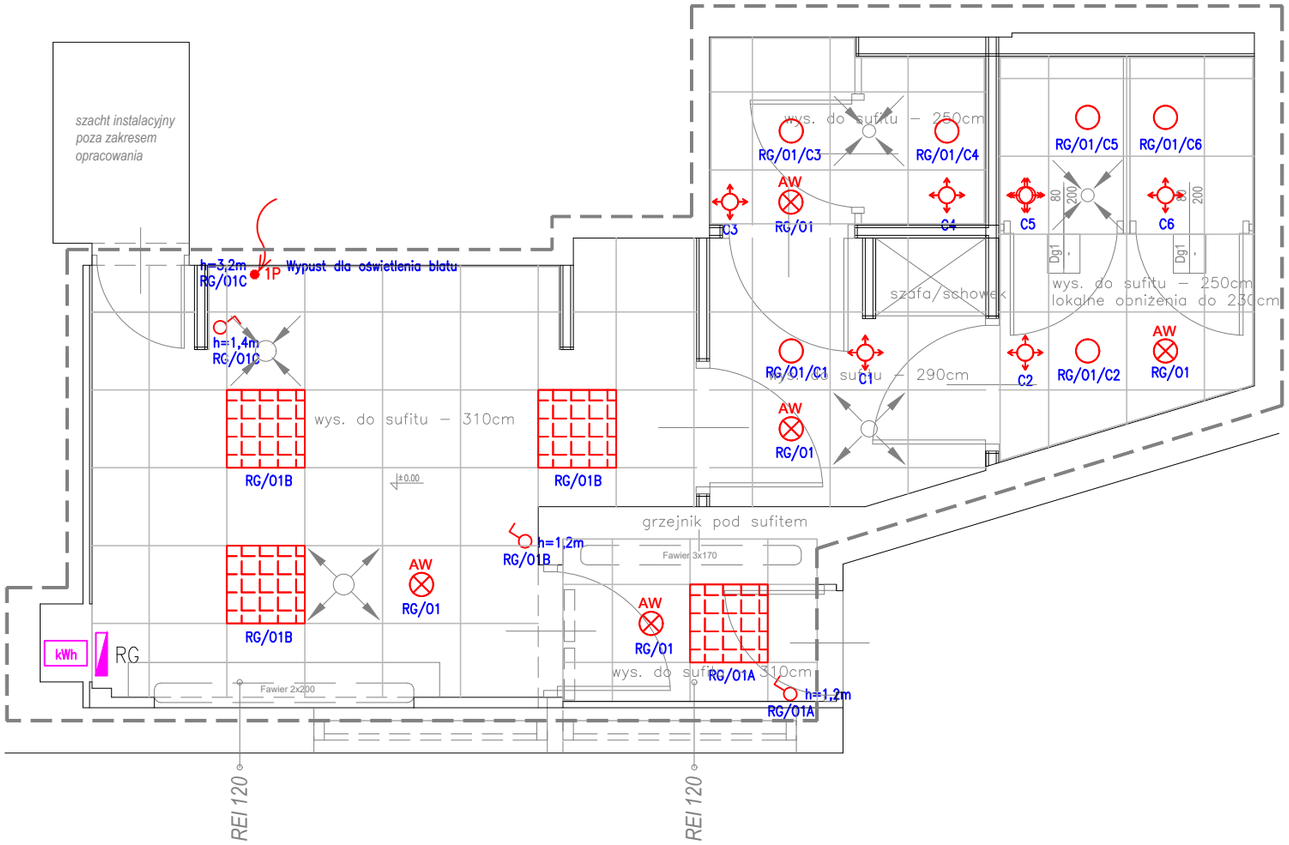

LEGENDA

- łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20 p.t.
- 1P – wypust 1P + 2m zapasu
- czujka ruchu IP44, 15 min opóźnienia
- oprawa MISTIC EYEROUND 19W 4000K IP44 2100 lm, 19W
- oprawa Disano Illuminazione SpA 830 LED 4K CLD Rodi 4002 lm, 38W
- AW – oprawa awaryjna, 1h, IP65, OWA FL LED 0000–AP–3W–AT–1h–NM–TS–CW–9016–RND
- RG – rozdzielnica elektryczna natynkowa
- kWh – licznik energii elektrycznej, istniejący

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy – GRYTA PANAS ARCHITEKCI. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z GRYTA PANAS ARCHITEKCI.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa pomieszczeń socjalnych na potrzeby kierowców Miejskich Zakładów Autobusowych na krańcu linii komunikacyjnej, na Dworcu Centralnym w Warszawie

PROJEKTANT	Podpis
inż. Sławomir Sienkiewicz nr upr. MAZ/0325/POOE/12	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
SPRAWDZAJĄCY	Podpis

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Branża
ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku
RZUT POMIESZCZEŃ – OŚWIETLENIE

Numer rysunku
MZA–PT– E – 21
PROJEKT – ETAP – BRANŻA – NR RYS. – REW

Nr rewizji	Opis rewizji		
–	–		
Skala 1:50	Data 02.01.2025	Rysował S.S.	Str